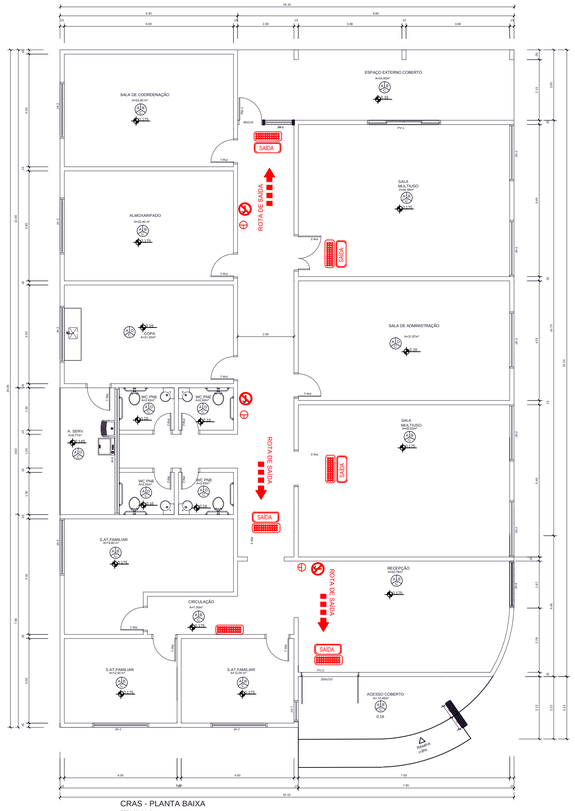

DETALHE SINALIZAÇÃO DE PISO



1- Altura mínima das placas de sinalização dos extintores de ver 1,8m do piso reto.

2- As placas de sinalizalão dos extintores devem ser fundo vermelho e os símbolos fotoluminescente.

DETALHE DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1- Placa de saída fotoluminescente anti-chama certificada.

2- Dimensões 13x26cm placa "SAÍDA"

3- Barra anti-pânico com sistema de destravamento automático ao precionar.

LEGENDA

	CD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	CAIXA DE PASSAGEM E TOMADA
	ELETRODUTO 1/2 "
2,5	CONDUTOR 2,5mm² - PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO
	EXTINTOR DE ÁGUA = A
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO = ABC
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) = BC
SAÍDA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA COM BLOCO AUTÔNOMO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CONVENCIONAL
	INDICADOR DE ROTA DE FUGA POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL
	AVISO DE PROIBIÇÃO DE FUMAR
	PONTO DE ALARME ACÚSTICO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROJETORES
	HIDRANTE - MANGOTINHO E TOMADA
G	DETECTOR DE GÁS E FUMAÇA
	AVISO DE PROIBIÇÃO DE FUMAR
	BARRA ANTI-PÂNICO
	CENTRAL DE ALARME

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



1- Potencia mínima 2W com recarga automática na fonte de emergia.

2- Autonomia mínima de 1:00 h.

3- Localização: nas rotas de fugas.

4- As luminárias devem ser construídas de materiais que resistem a 70° C por pelo menos 1:00 h seguida.

5- Não utilizar os eletrodutos e condutores da iluminação de emergência para outros fins.

DETALHE EXTINTORES DE INCÊNDIO



NOTAS COMPLEMENTARES

01	EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO ABC
02	VERIFICAR ANEXOS E PLANTA DE DETALHES PARA INSTALAÇÃO
03	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO EXCLUSIVO DO QUADRO GERAL CONDUTORES - FASE: VERMELHO, PRETO, BRANCO NEUTRO: AZUL - TERRA: VERDE NÍVEL DE TENSÃO: 220V/60HZ
04	BARRAS ANTI-PÂNICO COM INDICAÇÃO DE "SAIDA" (se neces.)

P. LOCALIZAÇÃO

BAIRRO: GLÓRIA
ÁREA TERRENO: 11.025,00m²
ESC. 1:250

MUNICÍPIO DE IJUÍ

PROPRIETÁRIO

NEIVA AGNOLETTO
SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AUTOR

TIAGO STUM MARDER
ENG. CIVIL
CREA/RS 131.598

PROJETO: PROJETO PPCI

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

LOCAL: RUA SEPÉ TIARAJÚ

ESPECIFICAÇÕES: PLANTA BAIXA - DETALHAMENTO - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.
CREA-RS 161160
Rua do Comércio, 3797 - Ijuí - RS
CEP 98700-000
efisul@efisul.com.br Tel: 55-3332-6913

ÁREA CONSTRUÍDA: 384,84m²
ESCALA: 1:100
DATA: FEVEREIRO/2014

PRANCHA 1/1